



Copel Distribuição S.A.  
 Rua José Izidoro Biazzetto, 158 - Curitiba-PR - 81 200-240  
 CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 IM: 423.992-4



www.copel.com  
 0800 643 75 75

CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA  
 R IRMA ELIZABETH WERKA, 55 - CAMARA DE VEREADORES  
 ARAUCARIA - PR - CEP: 83704-580

80588 01 708 123140  
 CNPJ 78.134.012/0001-04

Mês de referência

Junho/2016

Nº de Identificação

25946633

Vencimento

01/07/2016

VALOR

R\$ 8.914,83

FAT-01-20163577267425-43

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 002.263.779 - SÉRIE B

Emitida em 13/06/2016

Produto	Un.	Grandezas	Valor	Valor Total	Base de	Aliq.
Descrição		Faturadas	Unitário		Cálculo	ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	11288,00	0,557162	6.289,25	6.289,25	29,00
ENERGIA REAT EXCED	kWh	30,00	0,439667	13,19	13,19	29,00
DEM ULTRAPASSAGEM08/06/16 - 11:15	kW	8,05	70,460870	567,21	567,21	29,00
DEMANDA FORA PONTA	kW	58,05	35,231352	2.045,18	2.045,18	29,00

Base de Cálculo do ICMS 8.914,83	Valor ICMS 2.585,29	Valor Total da Nota Fiscal 8.914,83
Reservado ao Fisco 1BAB.E3A4.D0AC.DED4.5D2F.DBB8.2E52.0601		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$105,02 E COFINS R\$485,66 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 FATURA DO MES 05/2016 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO  
 GERENTE DA AGENCIA COPEL DE SUA REGIAO: DOGLAIR ORLANDO DE PAULA SOUZA  
 A PARTIR DE 01/06/2016 - PIS/PASEP 1,10% e COFINS 5,10.  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados  
 à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
 Periodos Band.Tarif.: Verde:10/05-09/06

IDENTIFICAÇÃO 25946633      Mês 06/2016  
 Vencimento 01/07/2016      Valor a Pagar 8.914,83

## Vocabulário

---

**ANEEL** - Agência Nacional de Energia Elétrica - Órgão regulador e fiscalizador do setor elétrico.

**Conjunto** - Agrupamento de unidades consumidoras de uma mesma área de concessão de distribuição, definido pela Copel e aprovado pela ANEEL.

**Custo de Disponibilidade do Sistema Elétrico** - Valor mínimo mensal faturável para unidades consumidoras do Grupo "B", de acordo com os limites fixados por tipo de ligação, conforme determinação da ANEEL: monofásico - valor em moeda corrente equivalente a 30 kWh; bifásico - 50 kWh; e trifásico - 100 kWh.

**DIC** - Duração de Interrupção Individual por Unidade Consumidora - Intervalo de tempo que, no período de observação, em cada unidade consumidora, ocorreu descontinuidade da distribuição de energia elétrica.

**FIC** - Frequência de Interrupção Individual por Unidade Consumidora - Número de interrupções ocorridas, no período de observação, em cada unidade consumidora.

**DMIC** - Duração Máxima de Interrupção por Unidade Consumidora - Tempo máximo de interrupção contínua, da distribuição de energia elétrica, para uma unidade consumidora qualquer.

**Nota:** O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC, definidos pela Aneel, resulta compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração dos indicadores a qualquer tempo.

**EUSD** - Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição.

**Fator de Potência** - Percentual que indica quanto da energia elétrica está sendo utilizada de forma útil. Se o fator de potência estiver abaixo de 92%, será faturado o valor correspondente ao consumo reativo excedente à quantidade permitida conforme determinação da ANEEL.

A medição do fator de potência é realizada em unidades consumidoras trifásicas comerciais e industriais e em residenciais com disjuntor acima de 100 ampères.

**Perdas de Transformação** - Percentual de ajuste aplicado sobre o consumo de energia elétrica ativa e reativa e demanda (medida em kW) para compensação das perdas de transformação nos casos em que o fornecimento é feito em tensão primária de distribuição, a medição é instalada em tensão distinta daquela de fornecimento e o faturamento é efetuado no grupo "A" (tarifação binômia - consumo e demanda).

**Tensão Contratada (TC)** - valor eficaz de tensão que deverá ser informado ao consumidor por escrito, ou estabelecido em contrato, expresso em volts ou quilovolts.

## Onde pagar

---

As faturas de clientes do Grupo "A" (ligados em alta tensão) devem ser pagas somente nos bancos conveniados com a Copel.

As faturas de clientes do Grupo "B" (ligados em baixa tensão) podem ser pagas em supermercados, farmácias e outros estabelecimentos credenciados ou em bancos conveniados.

Prefira sempre débito em conta corrente, pois é muito mais cômodo, fácil e seguro.

## Legislação do setor elétrico

---

A legislação que regulamenta as atividades do setor elétrico está à disposição dos consumidores para consulta nos escritórios comerciais da COPEL ou no site **www.copel.com**. Verifique também os serviços disponíveis na Agência Virtual.

Telefone Ouvidoria COPEL: 0800 64 70 606 (dias úteis das 08h às 18h - ligação gratuita)

Telefone ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: 167 (ligação gratuita na origem em telefone fixo e tarifada na origem de telefones celulares)

CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA  
R IRMA ELIZABETH WERKA, 55 - CAMARA DE VEREADORES  
ARAUCARIA - PR - CEP: 83704-580

80588 01 708 123140  
CNPJ 78.134.012/0001-04

Mês de referência

Junho/2016

Nº de Identificação

25946633

Vencimento

01/07/2016

VALOR

R\$ 8.914,83

FAT-01-20163577267425-43

Emitida em 13/06/2016

**EXTRATO DE FATURAMENTO - TARIFA CONVENCIONAL**

**Informações Técnicas**

Poder/Ppm-Adm Publica Em Geral  
Término Período Úmido: 04/2016  
Término Período Seco: 11/2016  
Perdas de Transformação: 2.5%

Mês/Ano Consumo/Use do Sistema: 06/2016  
Data Provável Apresent 15/06/2016  
Data Real Leit Atual 09/06/2016  
Data Real Leit Anterior 09/05/2016  
Data Provável Prox Leitura 11/07/2016

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO			
SAG 1681HD	kW	kWh	kvarh
Medidor	0032600932	0032600932	0032600932
Constante	0.048	0.012	0.012
Constante Excedente Reativo kW/kWh			0.012

**Grandezas e Valores para Faturamento**

Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Contratado	Faturado	Tarifa	Total
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	25448844	26366604	11288		11288	0,557162	6.289,25
ENERGIA REAT EXCED			30		30	0,439667	13,19
DEMANDA ULTRAPASSAGEM08/06/16 - 11:15			8.05	0	8.05	70,460870	567,21
DEMANDA FORA PONTA	939	1180	58.05	50	58.05	35,231352	2.045,18
ENERGIA ELET CONSUMO PONTA	2157331	2236754	976				
ENERGIA ELET CONSUMO F PONTA	23291513	24129850	10311				
ENERGIA REAT EXC PONTA	67630	67992	4				
ENERGIA REAT EXC F PONTA	233515	235688	26				
ENER. REAT. INDUTIVA	6402042	6571160	2080				

**Indicadores de Qualidade**

Conjunto: ARAUCARIA


Mês: 04/2016

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	-	-	-	-	-
Limite Mensal:	3,79	2,29	2,60	9,77	2008,98
Limite Trimestral:	7,58	4,58	-	-	-
Limite Anual:	15,17	9,16	-	-	-


Tensão Contratada: 13200 volts  
Limite Adequado de Tensão: 12280 a 13860 volts  
O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

**Histórico de Consumo e Pagamentos**

**Consumo (kWh)**

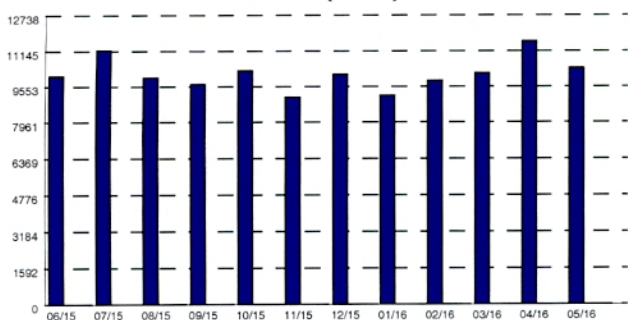

**Demanda (kW)**

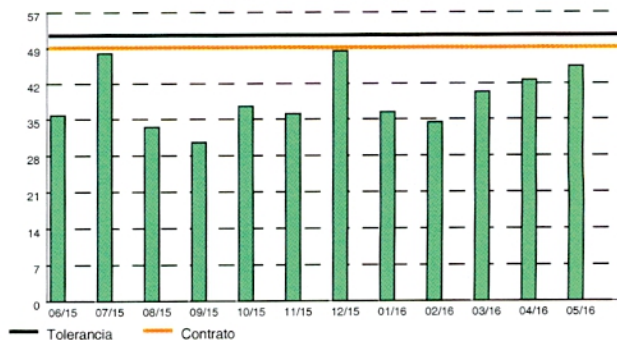

Mês/Ano	Valor da Fatura	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Consumo	Demanda Ponta	Demanda Fora Pta.	Dem.Cont. Ponta	Dem.Cont. Fora Pta.	Dem.Tol. Ponta	Dem.Tol. Fora Pta.
06/2015	7.182,02	02/07/2015	02/07/2015	10033	22.53	36.45	0	50	0	52.5
07/2015	8.371,46	03/08/2015	03/08/2015	11181	22.77	48.85	0	50	0	52.5
08/2015	7.908,84	02/09/2015	02/09/2015	9959	19.63	34.14	0	50	0	52.5
09/2015	7.565,29	02/10/2015	02/10/2015	9669	23.51	31.14	0	50	0	52.5
10/2015	7.897,66	03/11/2015	06/11/2015	10274	34.93	38.22	0	50	0	52.5
11/2015	7.225,08	02/12/2015	01/12/2015	9072	30.99	36.75	0	50	0	52.5
12/2015	8.362,29	04/01/2016	28/01/2016	10100	30.89	49.29	0	50	0	52.5
01/2016	7.476,49	02/02/2016	28/01/2016	9167	30.25	37.04	0	50	0	52.5
02/2016	8.127,23	04/03/2016	02/03/2016	9825	25.38	35.03	0	50	0	52.5
03/2016	7.883,19	31/03/2016	31/03/2016	10161	32.37	41.08	0	50	0	52.5
04/2016	8.286,99	02/05/2016	02/05/2016	11580	29.42	43.44	0	50	0	52.5
05/2016	7.541,92	01/06/2016	01/06/2016	10391	23.71	46.19	0	50	0	52.5